

「交流施設ひだまり」の太陽光発電状況報告


環境にやさしい町づくりをすすめるため、交流施設ひだまりに太陽光発電システム（5.5kw）を設置し、データを集計しています。

平成27年度は、交流施設ひだまりで年間5,646kWhが発電されました。




右側のソーラーパネルが「ひだまり」用で、左側は「エココテージ」に供給されています。

1 交流施設ひだまりの発電量と売電量

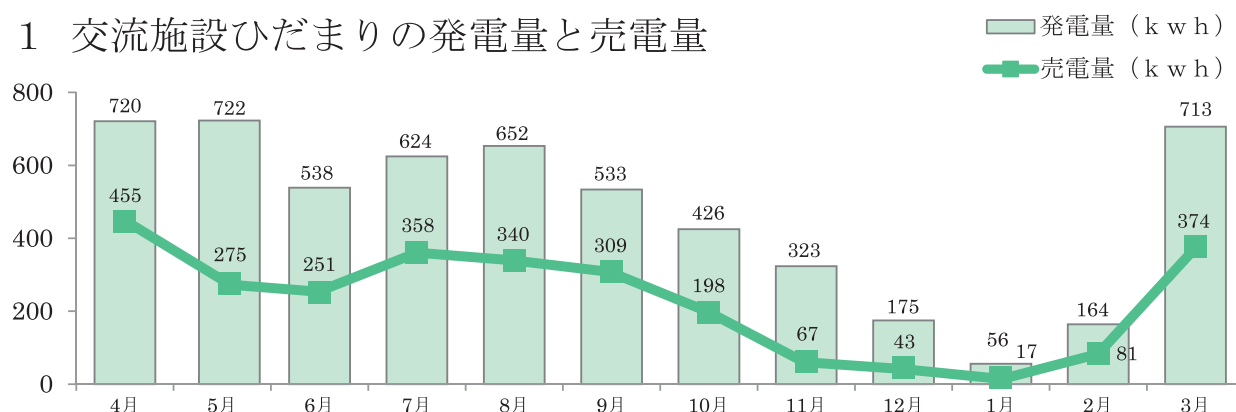

※年間発電量 5,646kWh のうち、2,768kWh (49%) を売電しました。

2 交流施設ひだまりの月別電気使用量

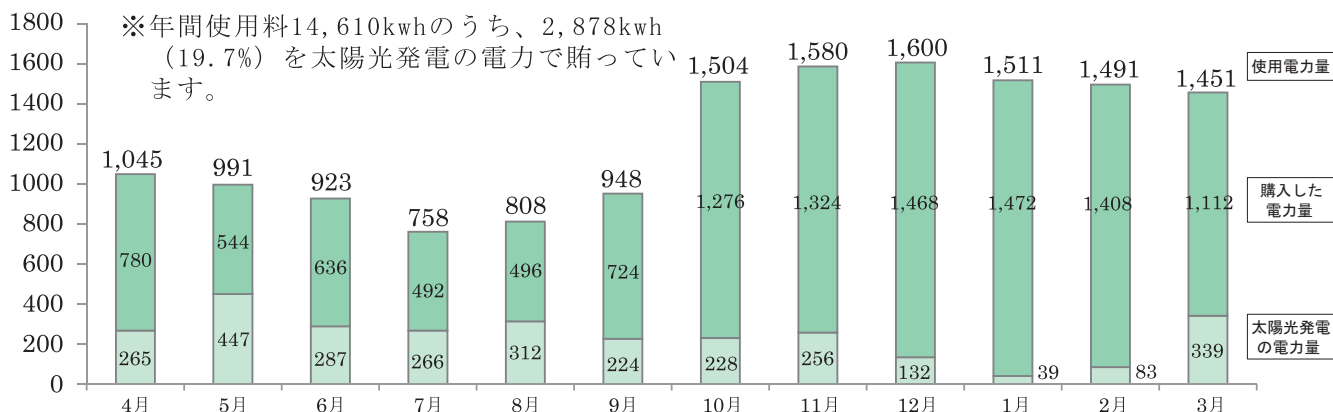

3 太陽光発電導入による環境への影響

CO2 排出削減量

約 2.8t

(カマツ20年生 約 2,150本分)



石油消費削減量

約 1,300 リットル

(ドラム缶 6.5 本分)



※太陽光発電協会 表示ガイドライン（平成27年度）に基づき計算しています。